


# LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

## Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Gemeinde Elmenhorst  
über Amt Schwarzenbek-Land  
Gülzower Straße 1

21493 Schwarzenbek

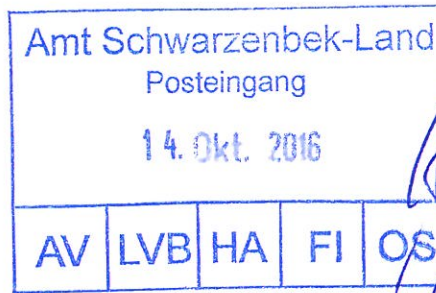

21502 Geesthacht  
Lauenburger Str. 65-67

Telefon: (04152) 803-0  
Telefax: (04152) 803-351

akkreditiert durch:



12.10.2016  
Labornummer: 89010/10/01

### Prüfbericht

Betreff: Probe vom 31.08.2016  
Entnahmestelle: **Zentrale Elmenhorst, Werksausgang**  
Probenahme am: 31.08.2016 13:00 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung  
Probenahme gemäß: DIN ISO 5667-5/DIN EN ISO 19458 Zweck a)  
Bearbeitungszeitraum: 31.08.2016 bis: 26.09.2016

#### Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Geruch, qualitativ geruchlos  
Geschmack, qualitativ ohne

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert n. TrinkwV	Methode
<b><u>Vor Ort gemessene Parameter:</u></b>				
pH-Wert	-	7,41	6,5-9,5	DIN 38404 (C5)
Temperatur (pH-Messung)	°C	10,9		DIN 38404 (C4-2)
El. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	365	2790	DIN EN 27888 (C8)
Sauerstoff	mg/L	10,05		DIN EN 25814 (G22)
<b><u>Im Labor gemessene Parameter:</u></b>				
pH-Wert	-	7,46	6,5-9,5	DIN EN ISO 10523 (C5)
Temperatur (pH-Messung)	°C	23,9		DIN 38404 (C4-2)
El. Leitfähigkeit (25°C)	µS/cm	381	2790	DIN EN 27888 (C8)
Absorptionskoeff. 436 nm	1/m	0,13	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1)
Trübung, quantitativ	TE/F	0,23	1,0	DIN EN ISO 7027 (C2)
Ammonium	mg/L	0,10	0,50	DIN EN ISO 11732 (E23)
Nitrit	mg/L	< 0,01	0,10	DIN EN 26777 (D10)
Nitrat	mg/L	< 1,0	50	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Chlorid	mg/L	13	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
Sulfat	mg/L	30	250	DIN EN ISO 10304-1 (D20)
TOC (ges.org.Kohlenstoff)	mg/L	1,8		DIN EN 1484 (H3)
Säurekap. bis pH 4,3	mmol/L	2,93		DIN 38409 (H7-2)
Basekap. bis pH 8,2	mmol/L	0,24		DIN 38409 (H7-4-2)
Sättigungsindex	-	- 0,208		DIN 38404 (C10)
Calcitlösekapazität	mg/L	8,4	5	DIN 38404 (C10)

# LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

## Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Gemeinde Elmenhorst  
über Amt Schwarzenbek-Land  
Gülzower Straße 1

21493 Schwarzenbek

21502 Geesthacht  
Lauenburger Str. 65-67

Telefon: (04152) 803-0  
Telefax: (04152) 803-351

akkreditiert durch:



12.10.2016  
Labornummer: 89010/10/01

Betreff: Probe vom 31.08.2016  
Entnahmestelle: **Zentrale Elmenhorst, Werksausgang**  
Probennahme am: 31.08.2016 13:00 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung  
Bearbeitungszeitraum: 31.08.2016 bis: 26.09.2016

### Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert n. TrinkwV	Methode
Calcium	mg/L	62		DIN EN ISO 11885 (E22)
Magnesium	mg/L	5,2		DIN EN ISO 11885 (E22)
Natrium	mg/L	8,0	200	DIN EN ISO 11885 (E22)
Kalium	mg/L	2,0		DIN EN ISO 11885 (E22)
Bor	mg/L	0,05	1	DIN EN ISO 11885 (E22)
Eisen	mg/L	0,047	0,200	DIN EN ISO 11885 (E22)
Mangan	mg/L	0,048	0,050	DIN EN ISO 11885 (E22)
Aluminium	mg/L	0,02	0,2	DIN EN ISO 11885 (E22)
Arsen	µg/L	< 1	10	DIN EN ISO 11969 (D18)
Antimon	µg/L	< 1,0	5	DIN 38405 (D32)
Blei	µg/L	< 2,0	10	DIN 38406 (E6-2)
Chrom, gesamt	µg/L	< 0,5	50	DIN EN 1233 (E10)
Selen	µg/L	< 1	10	DIN 38405 (D23)
Cadmium	µg/L	< 0,15	3	DIN EN ISO 5961 (E19)
Kupfer	µg/L	< 10	2000	DIN EN ISO 11885 (E22)
Nickel	µg/L	< 2	20	DIN 38406 (E11)
Quecksilber	µg/L	< 0,1	1	DIN EN ISO 12846 (E12)
Cyanid, gesamt	µg/L	< 10	50	DIN 38405 (D13)
Fluorid	mg/L	0,21	1,5	DIN 38405 (D4-1)
Summe PAK	mg/L	< 0,00005	0,00010	DIN 38407 (F8)
Uran	mg/L	< 0,001	0,010	DIN EN ISO 17294-2**
Benzo(a)pyren	µg/L	< 0,0060	0,010	DIN 38407 (F8)
1,2-Dichlorethan	µg/L	< 1	3	DIN EN ISO 10301 (F4)
Tetrachlorethen (Per)	µg/L	< 0,05		DIN EN ISO 10301 (F4)
Trichlorethen (Tri)	µg/L	< 0,1		DIN EN ISO 10301 (F4)
Summe org. Chlorverb. 2 und 3	mg/L	< 0,002	0,010	berechnet
Benzol	µg/L	< 0,1	1	DIN 38407 (F9)

# LADR GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Kramer und Kollegen

## Abt. Wasser-Abwasser-Umwelthygiene

Gemeinde Elmenhorst  
über Amt Schwarzenbek-Land  
Gülzower Straße 1

21493 Schwarzenbek

**21502 Geesthacht**  
**Lauenburger Str. 65-67**

Telefon: (04152) 803-0  
Telefax: (04152) 803-351

akkreditiert durch:



12.10.2016  
Labornummer: 89010/10/01

Betreff: Probe vom 31.08.2016  
Entnahmestelle: **Zentrale Elmenhorst, Werksausgang**  
Probennahme am: 31.08.2016 13:00 Uhr durch: LADR GmbH, Umweltabteilung  
Bearbeitungszeitraum: 31.08.2016 bis: 26.09.2016

### Die Untersuchung der Wasserprobe lieferte folgende Ergebnisse:

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenzwert	
			n. TrinkwV	Methode
Koloniezahl bei 20°C	pro mL	1	100	TwV, Anl.5, Teil 1 d) bb)
Koloniezahl bei 36°C	pro mL	1	100	TwV, Anl.5, Teil 1 d) bb)
Coliforme Bakterien	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Escherichia coli	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	pro 100 mL	0	0	DIN EN ISO 7899-2

Beurteilung: Das klare und nicht gefärbte, unauffällig riechende Trinkwasser reagiert ganz schwach alkalisch. Aufgrund der Calcium- und Magnesiumkonzentrationen von 1,8 millimol/L ist das Wasser nach aktueller Gesetzgebung in den Härtebereich mittel einzustufen. Nach bisheriger Gesetzgebung hat das Wasser einen Härtegrad von 9,9 °dH und wurde in den Härtebereich II eingestuft. Die wasserchemischen Berechnungen nach DIN 38404 C 10-R-3 ergaben einen im schwach negativen Bereich liegenden Calcit-Sättigungsindex. Die Korrosionsquotienten nach DIN EN 12502 liefern keinen Hinweis auf signifikante korrosive Eigenschaften des Reinwassers gegenüber Metall. Für die Calcitlösekapazität (Dc) errechnet sich ein positiver Wert. Das Wasser ist daher hinsichtlich Calcit bei der Entnahmetemperatur als lösend einzustufen. Die weiteren auf Grundlage der Anlage 1-Teil I, Anlage 2-Teile -I und -II sowie Anlage 3 der Trinkwasserverordnung geprüften Parameter erfüllen die Vorgaben der Verordnung.

**Dr. S. Dageförde (Abteilungsleiter)**

Verteiler:  
1 x Empfänger  
1 x Gesundheitsamt  
1 x Akte